



AQA therm HWG

Inkl. Systemtrenner BA
Inkl. 25µm Filtersieb
Inkl. Wasserzähler
Inkl. Dämmschalen
Inkl. Spülkappe
Inkl. Aquatest

Verwendungszweck

Die Heizungs-Wasser-Gruppe dient zum Be- und Nachfüllen der Heizungsanlage mit aufbereitetem Wasser laut Anforderungen VDI 2035 Blatt 1 bzw. ÖNORM H 5195-1.


Funktion

Die AQA therm HWG besteht aus einem Heizung-Füll-Block mit Systemtrenner, Druckminderer und Absperrkugelhähnen, einer Heizungs-Enthärter-Station mit Wasserzähler, einer Verschneidevorrichtung, einem integrierten Absperrkugelhahn, und einer Entsalzungspatrone (AQA therm SRC). Die Heizungs-Enthärter-Station dient zum Enthärten/Entsalzen und zum Erfassen der Spül-, Füll- und Nachfüllmengen.

Die unmittelbar nach dem AQA therm HFB-1717 BA installierte AQA therm HES arbeitet mit der AQA therm SRC/Salze-Reduzierende-Cartridge ist

Technische Daten

AQA therm HWG	
Vordruck	Max. 4,0 bar
Einbaulage	Waagrecht mit Patrone nach unten Patrone optional erhältlich
Betriebstemperatur	Max. 30°C Füllwasser Max. 50°C Gerätetemperatur bei Absperrkugelhahn (geschlossen) durch Temperaturübertragung der Heizungsanlage, max. 40°C Umgebungstemperatur
Dimension	1/2"
Anschlussgewinde Eingang	3/4" Überwurfmutter (3/4" Außengewinde ohne Verschraubung)
Anschlussgewinde Ausgang	3/4" Außengewinde flachdichtend
Höhe H (mit Cartridge L = Large)	452 mm
Höhe H ₁	236 mm
Abstand Mittelachse h	54 mm
Abstand Mittelachse – Boden mindestens H _B	550 mm
Länge inkl. Anschlussverschraubung L	498 mm
Kvs-Wert (Durchflussleistung bei Δ1 bar)	0,45 m³/h
Artikelnummer	810454

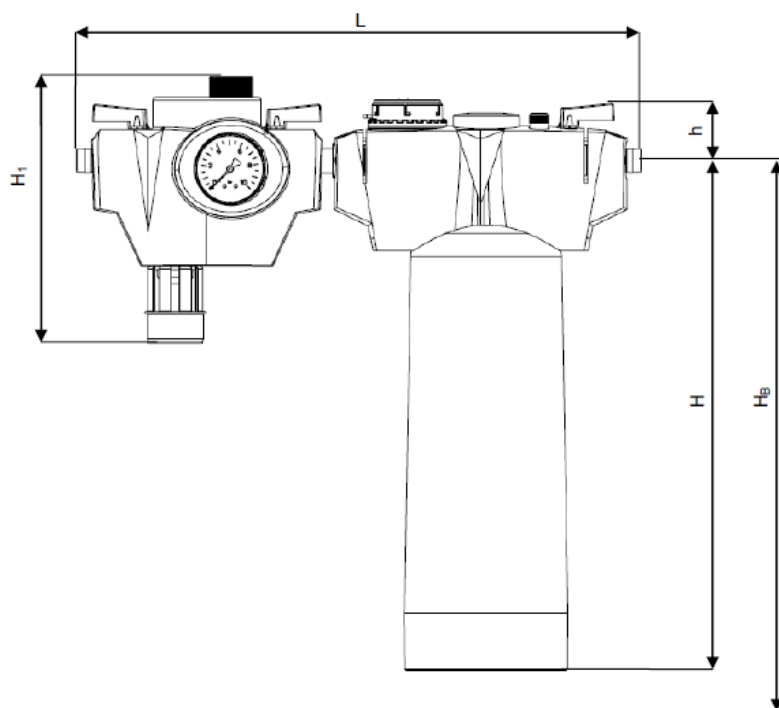

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Unsere Merkblätter und Durchschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

BWT Austria GmbH

Walter-Simmer-Straße 4 • A-5310 Mondsee
Tel.: +43/6232/5011-0 • Fax: +43/6232/4058
office@bwt.at • www.bwt.at

For You and Planet Blue.

